




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

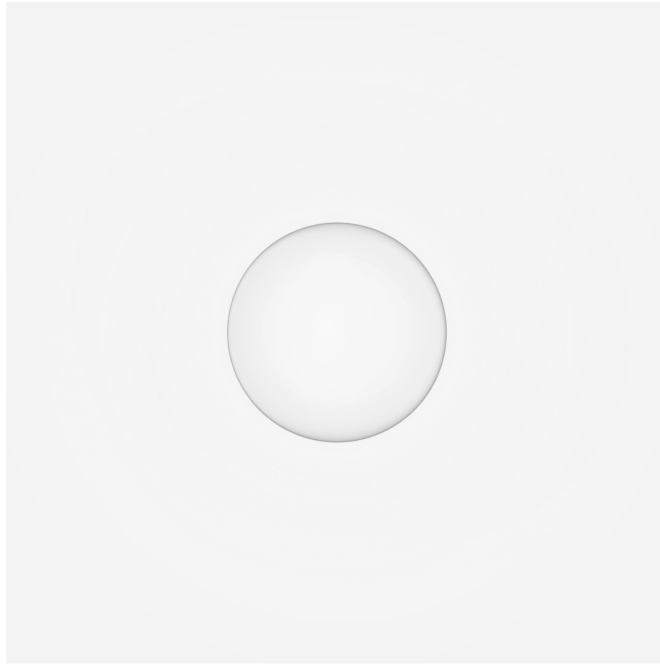

IP44



Globe lumineux ronde à lumière diffuse ; à fixer au miroir (2-7 mm) au moyen d'une pince ; verre blanc opalin ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 4000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 95$  ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

#### LUMINAIRE

Mur  
Surface  
Verre opalin blanc  
Aucune correspondance RAL  
IP44  
Intérieur  
580 lm

#### LED Module

4000 K  
CRI  $\geq 95$   
L80 / 60000 h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

#### Optique

Opal  
CIE flux code: 24 49 75 51 100



#### Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.3 W  
Classe 1  
Standard

#### Physique

longueur 130 mm  
largeur 86 mm  
hauteur 130 mm  
0.46 kg

#### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

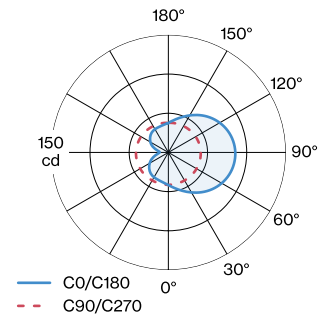


**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.97   | 0.93   | 0.9    | 0.86   | 0.82   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |                                            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.