

Projet _____

Type _____

Notes _____

Quantité _____

Date _____

GÉNÉRAL

Plafond , Encastré
Blanc mat + or
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :2370 lm
CIE flux code : 98 99 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 32°

ELECTRIQUE



sans driver
2 x 27 V
Insert LED 25.0 W
Classe 3
500 mA

PHYSIQUE


Longueur 276 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 43 mm
0.4 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

Longueur 269 mm
Largeur 50 mm
Épaisseur min. du plafond 4 mm
Épaisseur max. du plafond 25 mm
Profondeur de l'encastrément 60 mm

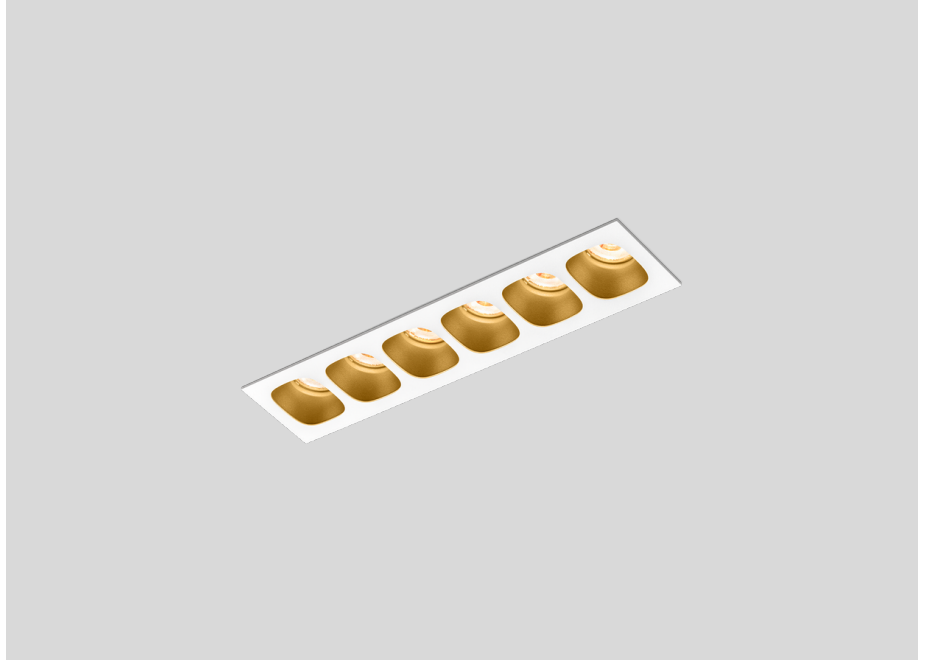


Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; boîtier revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec réflecteur, peinture humide en or; mat lisse; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrément 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; UGR ≤ 16 ; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;

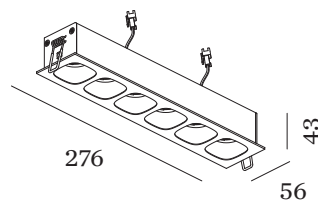

PIRRO 6.0

150661J3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

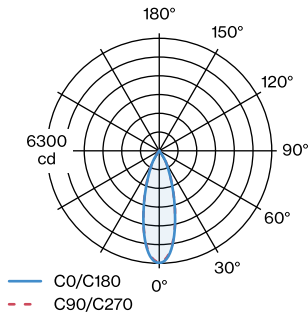

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
20W 500mA 26-38V coupure de phase dim	138·44·30	26-38V	9 0 2 2 4 6 0 2
20W 500mA 3-40V DALI	116·40.5·22	3-40V	9 0 2 4 4 6 0 4
24W 500mA	143·43·30	6-49V	9 0 2 4 4 7 0 1